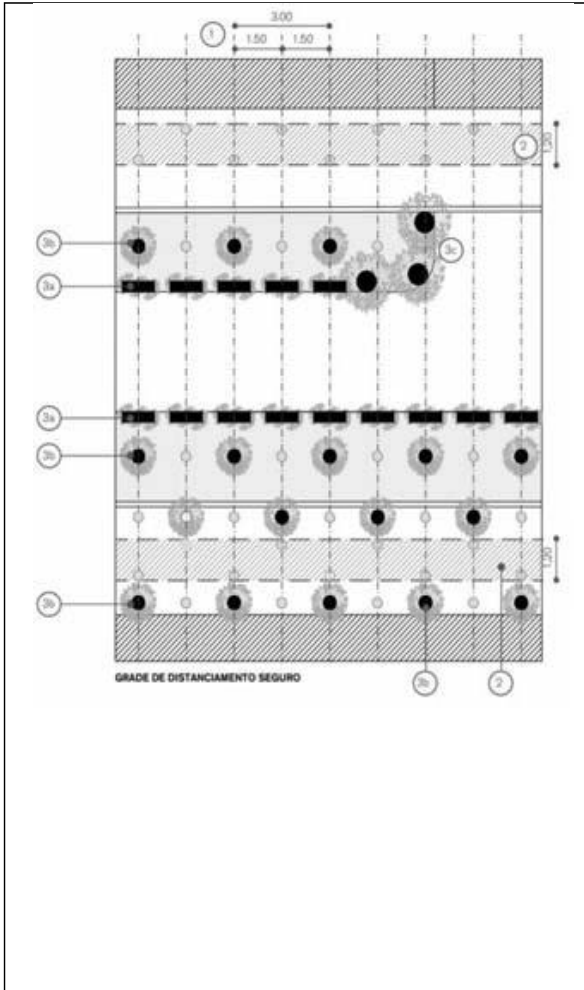


ANEXO II - Grade de distanciamento

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>DIRETRIZES</p> <p><b>1. Grade de eixos verticais</b></p> <p>Seguindo a modulação de 1,50m para que no layout o distanciamento lado a lado entre mesas seja a cada 3,00m e na diagonal de 1,80m.</p> <p><b>2. Circulação</b></p> <p>Previsão de faixa livre na calçada com 1,20m de largura para circulação de pedestres, com linha de piso podotátil.</p> <p><b>3. Elementos balizadores:</b></p> <p><b>3a.</b> Barreira de separação da faixa de veículos: altura mínima de 80cm.</p> <p><b>3b.</b> Barreiras dentro da área de uso, entre mesas ou outro mobiliário, para limitar o distanciamento mínimo seguro.</p> <p><b>3c.</b> Barreiras nas esquinas ou bordas laterais.</p> <p><b>4. Sinalização no piso</b></p> <p>Através de adesivos ou pintura Ø30cm, seguindo a grade definida, para demarcar a posição das mesas e lavatórios, no caso de restaurantes, e distância de circulação entre pedestres, em todas as calçadas.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|